


# TPK HS35

V2-software

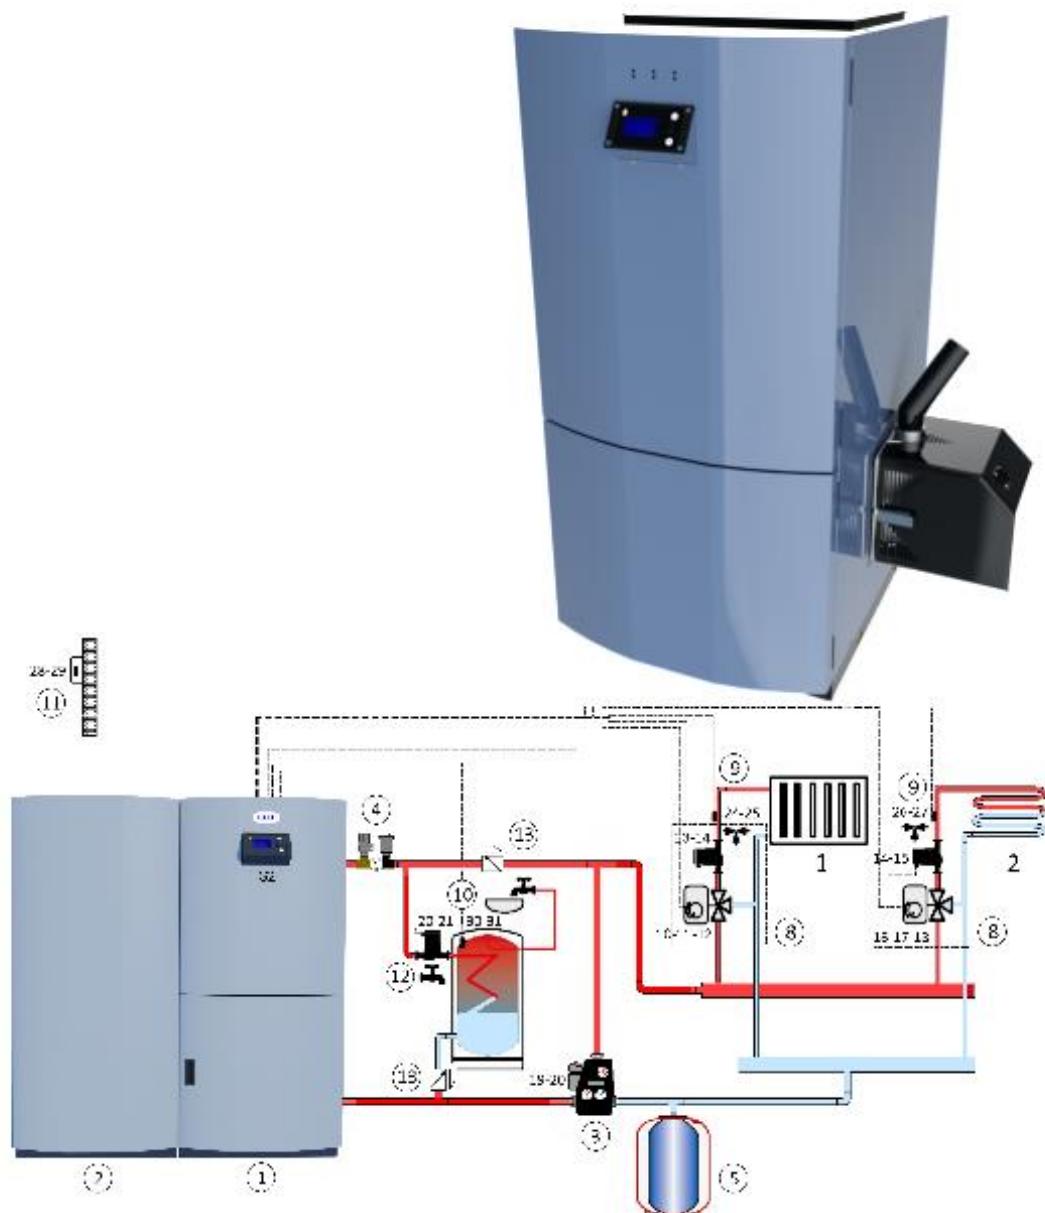

## Indholdsfortegnelse

1.	GENERELLE INFORMATIONER.....	3
2.	TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION (VV BEHOLDER LANGT FRA KEDEL).....	4
3.	TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION (VV BEHOLDER TÆT PÅ KEDEL) .....	6
4.	DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE (VV BEHOLDER LANGT FRA KEDEL).....	8
5.	DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE (VV BEHOLDER TÆT PÅ KEDEL) .....	11
6.	INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED LAGERTANK.....	14
7.	ELDIAGRAM.....	17

Indholdet i denne manual kan blive ændret uden forvarsel fra leverandørens side.

Der tages forbehold for trykfejl.

## 1. Generelle informationer



**Udeføleren skal altid tilsluttes styringen – også selv om den ikke skal bruges aktivt i styringen. Efterlad den eventuelt inde ved styringen, hvis den ikke skal anvendes aktivt, men altid tilsluttet.**

### Avancerede styringsfunktioner:

TPK HS35 leveres med mange indbyggede udvidelsesfunktioner. Heriblandt er styringen leveret med mulighed for at lave op til 2 blandekredse, styre varmtvandsproduktionen, styre en lagertank, vejrkompensered drift af blandekredsene samt mulighed for tilslutning af rumtermostater.

I de følgende anlægsdiagrammer er flere af disse funktioner udnyttet.

### Returtemperatursikring:

Alle installationens pumper **skal** som udgangspunkt tilsluttes kedlens styring. Hvis dette gøres, behøves der ikke at installeres yderligere sikring af returtemperaturen.

Hvis **ikke** alle pumper er tilsluttet kedlens styring, **skal** returtemperaturen til kedlen sikres.

Returtemperaturen skal så sikres at være minimum 55 °C under alle driftsforhold.

Hardwaren i styringen til den ene varmekreds kan anvendes til styring af returtemperaturen, men man kan således ikke installere mere end én blandekreds.

I stedet kan anvendes selvstyrrende 3-vejs termostatventiler og en kedelpumpe, eller en såkaldt ladekreds, der er en sammenbygget funktion af 3-vejs termostatventilen og en kedelpumpe (én samlet unit).

### Fjernaflæsning og –kontrol:

Til TPK HS35 tilbydes flere forskellige muligheder for fjernaflæsning og –kontrol.

Der er som udgangspunkt mulighed for at lave en rent lokal løsning mellem fyrrummet og opholdsarealer eller en mere uafhængig løsning, hvor man har adgang til styringen via Internettet eller en APP på mobiltelefonen.

Den rent lokale løsning findes ved opkobling via kabel mellem kedelstyringen og ecoSTER200 rumpanelet. Ved hjælp af ecoSTER200 panelet er det både muligt at aflæse og ændre parametre i kedelstyringen. ecoSTER200 panelet giver samtidig mulighed for at rumtemperaturkompensere en varmekreds – eller op til 3 varmekredse ved tilslutning af yderligere 2 ekstra temperaturfølgere til panelet.

Internet eller APP løsningen muliggøres ved tilslutning af ecoNET300 modulet til kedlen styring. For at få adgang til Internettet (nødvendigt både ved Internetløsning og APP løsningen), skal der være enten trådløs Wi-Fi eller kablet LAN-forbindelse til rådighed i kedlens opstillingsrum.


Med ecoNET300 løsningen kan man fra overalt i verden fjernstyre kedlen, og få eventuelle alarmmeddelelser sendt på email til en, på forhånd, angiven email-adresse.

### Parameterværdier:

Til de installationsdiagrammer, der findes i denne manual, er der i forbindelse med hvert diagram angivet et sæt af forslag til indstillinger af forskellige parametre i styringen.

Disse forslag er alene vejledende, og HS Tarm A/S kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl eller følgeskader, som følge af programmeringen af disse i aktuelle installationer.

## 2. Traditionel direkte installation (VV beholder langt fra kedel)

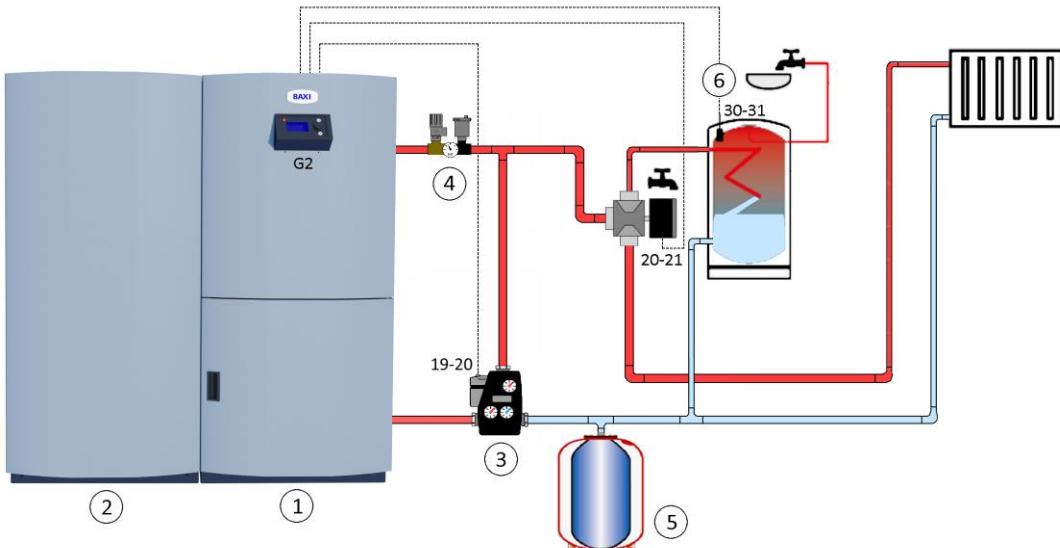

I dette installationsforslag er følgende funktioner udnyttet:

- Varmtvandsproduktion (prioriteret, dvs. 3-vejs ventil skifter mod VV-beholder, når VV opvarmning er påkrævet).

### Komponenter:

- 1 TPK HS35
- 2 Træpillemagasin
- 3 Ladekreds (kun nødvendig, hvis der installeres pumper i systemet, som ikke er tilsluttet kedlens styring)
- 4 Sikkerhedsgruppe (sikkerhedsvendtil, manometer og automatisk udluftter)
- 5 Ekspansionbeholder (størrelse skal tilpasses det enkelte anlægs volumen)
- 6 Varmtvandsføler
- 7 3-vejs ventil (230 VAC og fjeder retur)

Kun varmtvandsføleren (6) følger altid med TPK HS35. Alle andre komponenter er ekstraudstyr.

Funktionerne tilknyttet et udstyr aktiveres automatisk, når en føler tilsluttes styringen. Fx når varmtvandsføleren tilsluttes styringen dukker de relaterede indstillingsmuligheder for varmt vand (VV temperatur, hysterese etc.) automatisk op i menuerne i styringen.

### OBS:

Dette anlægsdiagram er forberedt for en installation, hvor varmtvandsbeholderen **ikke** sidder i umiddelbar nærhed af kedlen.

Varmtvandsproduktion kan **ikke** foregå, hvis kedelpumpen er slukket – husk at indstille til ikke prioritert (se tabeller nedenfor).

### Udetemperatur kompenseret drift:

Hvis varmtvandsbeholderen kan placeres i umiddelbar nærhed af kedlen, kan brugsvanskredsen flyttes inden for ladekredsen – se afsnit 3.

Hvis dette gøres, kan udetemperaturføleren tilsluttes, og man kan lade driften af ladekredspumpen (som jo også er anlægspumpe) være afhængig af udetemperaturen.

Herefter vil varmtvandsproduktion kunne foretages, selv om ladekredspumpen er slukket.



# ANLÆGS MANUAL

TPK HS35 22-11-2021

Side 5

## Tilslutning af udstyr:

Udstyr	Kabel	Terminaler	Kommentarer
Net	Monteret v. levering	L, N og jordklemmer	Jordforbindelse skal være etableret.
Kedelpumpe	Monteret v. levering	19, 20 og jordklemme	Pumpen skal være tilsluttet styringen.
3-vejs ventil (brugsvandsprioritering)	3-leder m. jord	20, 21 og jordklemme	230 VAC fra udgang, når brugsvand skal produceres.
Brugsvandsføler	Føler m. 4 meter kabel	30 og 31	Kablet kan forlænges efter behov

Alle terminaler refererer til styringens terminalnumre – se eldiagrammet i kapitel 5.


## Aktivering af funktioner i Konfigurations-menuen

Funktion	Parameter	Forslag til værdi	Menu
Varmt vand	Aktivering af varmt vand	ON	Installatørmenu, Konfiguration
	Prioritet varmt vand	OFF	Installatørmenu, Konfiguration

## Indstillingsparametre uden udetemperaturføler:

Funktion	Parameter	Forslag til værdi	Menu
Fremløbstemperatur	Kedeltemperatur	70 °C	Brugermenü, Kedelindstillinger
Kedel standby temperatur	Nedlukningshysterese	7 °C	Installatørmenu, Kedelindstillinger
Varmtvandstemperatur	VV temp. sætpunkt	55 °C	Brugermenü, Anlægsindstillinger, VV indstillinger
Genopvarmning af VV beholder	VV hysterese	5 °C	Brugermenü, Anlægsindstillinger, VV indstillinger
Prioritering af varmt vand	VV pumpe mode	Ingen prioritet	Brugermenü, Anlægsindstillinger, VV indstillinger

### 3. Traditionel direkte installation (VV beholder tæt på kedel)

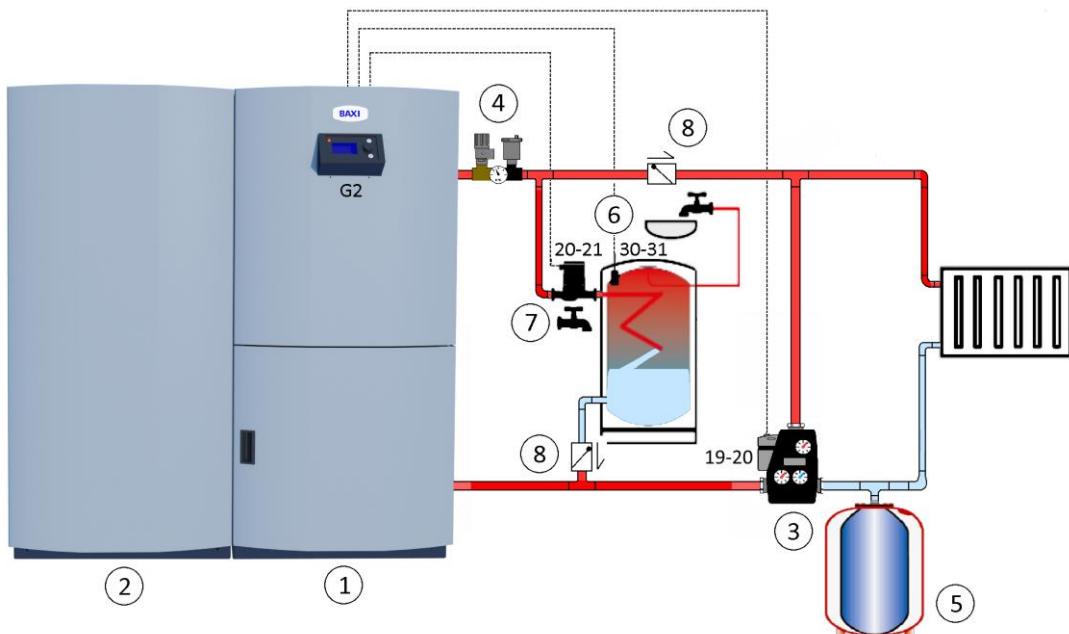

I dette installationsforslag er følgende funktioner udnyttet:

- Varmtvandsproduktion (prioriteret, styret af prioriteringspumpe).

#### Komponenter:

1. TPK HS35
2. Træpillemagasin
3. Ladekreds (kun nødvendig, hvis der installeres pumper i systemet, som ikke er tilsluttet kedlens styring)
4. Sikkerhedsgruppe (sikkerhedsvendtil, manometer og automatisk udlufter)
5. Ekspansionbeholder (størrelse skal tilpasses det enkelte anlægs volumen)
6. Varmtvandsføler
7. Pumpe
8. Kontraventil

Kun varmtvandsføleren (6) følger altid med TPK HS35. Alle andre komponenter er ekstraudstyr.

#### Udetemperatur kompenseret drift:

Hvis udetemperaturføleren tilsluttes, kan man lade driften af ladekredspumpen (som jo også er anlægspumpe) være afhængig af udetemperaturen.

Varmtvandsproduktion kan således foretages, selv om ladekredspumpen er slukket (sommer).

**Tilslutning af udstyr:**

<b>Udstyr</b>	<b>Kabel</b>	<b>Terminaler</b>	<b>Kommentarer</b>
Net	Monteret v. levering	L, N og jordklemmer	Jordforbindelse skal være etableret.
Kedelpumpe	Monteret v. levering	19, 20 og jordklemme	Pumpen <b>skal</b> være tilsluttet styringen.
Pumpe (brugsvandsprioritering)	3-leder m. jord	20, 21 og jordklemme	-
Brugsvandsføler	Føler m. 4 meter kabel	30 og 31	Kablet kan forlænges efter behov

Alle terminaler refererer til styringens terminalnumre – se eldiagrammet i kapitel 5.


**Aktivering af funktioner i Konfigurations-menuen**

<b>Funktion</b>	<b>Parameter</b>	<b>Forslag til værdi</b>	<b>Menu</b>
Varmt vand	Aktivering af varmt vand	ON	Installatørmenu, Konfiguration
	Prioritet varmt vand	<b>ON</b>	Installatørmenu, Konfiguration

**Indstillingsparametre med udetemperaturføler:**

<b>Funktion</b>	<b>Parameter</b>	<b>Forslag til værdi</b>	<b>Menu</b>
Fremløbstemperatur	Kedeltemperatur	70 °C	Brugermenü, Kedelindstillinger
Kedel standby temperatur	Nedlukningshysterese	7 °C	Installatørmenu, Kedelindstillinger
Varmtvandstemperatur	VV temp. sætpunkt	55 °C	Brugermenü, Anlægsindstillinger, VV indstillinger
Genopvarmning af VV beholder	VV hysterese	5 °C	Brugermenü, Anlægsindstillinger, VV indstillinger
Prioritering af varmt vand	VV pumpe mode	<b>Prioritet</b>	Brugermenü, Anlægsindstillinger, VV indstillinger
Sommerdrift	Sommer mode	AUTO	Brugermenü, Anlægsindstillinger, Sommer
	Sommer mode aktiveringstemperatur	18 °C	Brugermenü, Anlægsindstillinger, Sommer

## 4. Direkte installation med blandekredse (VV beholder langt fra kedel)

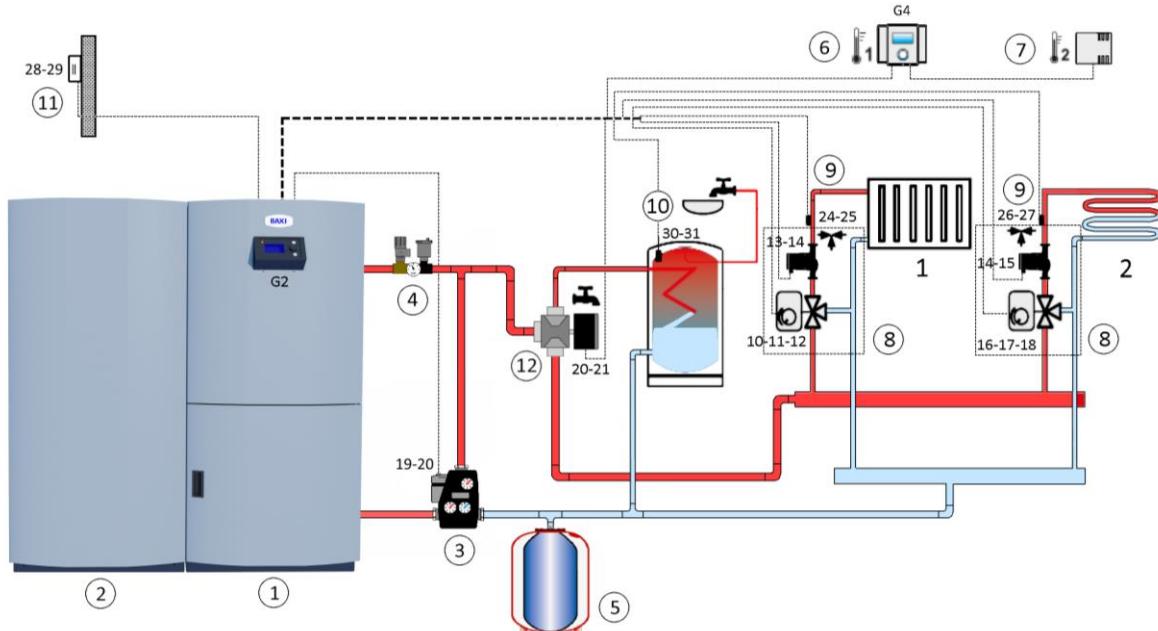

I dette installationsforslag er følgende funktioner udnyttet:

- Vejrkompensert drift
- Varmtvandsproduktion (prioriteret, dvs. 3-vejs ventil skifter mod VV-beholder, når VV opvarmning er påkrævet).
- 2 blandekredse (her én radiatorkreds og én gulvvarmekreds)
- Individuel rumkompensering af de 2 blandekredse

### Komponenter:

- 1 TPK HS35
- 2 Træpillemagasin
- 3 Ladekreds (kun nødvendig, hvis der installeres pumper i systemet, som ikke er tilsluttet kedlens styring)
- 4 Sikkerhedsgruppe (sikkerhedsvendtil, manometer og automatisk udluft)
- 5 Ekspansionbeholder (størrelse skal tilpasses det enkelte anlægs volumen)
- 6 Rumtermostat og fjernbetjening af styringen (her vist som rumkompensering for radiatorkredsen)
- 7 Rumtermostat uden display (indstillinger via (6) eller kedlens display)
- 8 Blandekredse (motorstyret 3-vejsventil ogpumpe sammenbygget i isoleret gruppe)
- 9 Fremløbsfølere for blandekredse.
- 10 Varmtvandsføler
- 11 Udetemperaturføler
- 12 3-vejs ventil (230 VAC og fjeder retur)

Kun varmtvandsføleren (10) og udetemperaturføleren (11) følger altid med TPK HS35. Alle andre komponenter er ekstraudstyr.

**OBS:** Sommerdrift kun mulig, hvis varmtvandskredsen er placeret mellem kedel og ladekreds - se afsnit 5.



# ANLÆGS MANUAL

TPK HS35 22-11-2021

Side 9

## Tilslutning af udstyr:

Udstyr	Kabel	Terminaler	Kommentarer
Net	Monteret v. levering	L, N og jordklemmer	Jordforbindelse skal være etableret.
Kedelpumpe	Monteret v. levering	19, 20 og jordklemme	Pumpen <b>skal</b> være tilsluttet styringen.
3-vejs ventil (brugsvandsprioritering)	3-leder m. jord	20, 21 og jordklemme	230 VAC fra udgang, når brugsvand skal produceres.
Brugsvandsføler	Føler m. 4 meter kabel er <b>medleveret</b>	30 og 31	Kablet kan forlænges efter behov.
Pumpe i blandekreds 1	3-leder m. jord	13, 14 og jordklemme	-
Motor på blandeventil 1	3-leder ( <b>L<sub>ON</sub>,N,L<sub>OFF</sub></b> )	10, 11 og 12	-
Fremløbstemperatur blandekreds 1	Føler m. 10 meter kabel er <b>tilkøb</b>	24 og 25	Kablet kan forlænges efter behov.
Pumpe i blandekreds 2	3-leder m. jord	14, 15 og jordklemme	-
Motor på blandeventil 2	3-leder ( <b>L<sub>ON</sub>,N,L<sub>OFF</sub></b> )	16, 17 og 18	-
Fremløbstemperatur blandekreds 2	Føler m. 10 meter kabel er <b>tilkøb</b>	26 og 27	Kablet kan forlænges efter behov.
Udetemperatur	Udeføler uden kabel er <b>medleveret</b>	28 og 29	Tilsluttes styringen med 2-leder kabel.
Rumtermostat blandekreds 1/ Fjernaflæsning ecoSTER200	4-leder min. 0,5 mm <sup>2</sup>	G4	Kablet må maks. være 30 meter langt – undgå samføring med 230 VAC.
Rumtermostat blandekreds 2	2-leder min. 0,5 mm <sup>2</sup>	Terminal 9 og 10 i <b>ecoSTER200</b> .	Kablet må maks. være 20 meter langt – undgå samføring med 230 VAC.

Alle terminaler (undtagen ecoSTER200 terminaler) refererer til styringens terminalnumre og –navne.  
Se eldiagrammet i kapitel 5.

For ecoSTER200 henvises til dennes manual.

## Aktivering af funktioner i Konfigurations-menuen

Funktion	Parameter	Forslag til værdi	Menu
Varmt vand	Aktivering af varmt vand	ON	Installatørmenu, Konfiguration
	Prioritet varmt vand	<b>OFF</b>	Installatørmenu, Konfiguration
Blandekreds 1	Blandekreds funktion	Radiator ON	Installatørmenu, Konfiguration
Outputs 15-18	Outputs 15-18 mode	Blandekreds 1	Installatørmenu, Konfiguration


**Indstillingsparametre:**

Funktion	Parameter	Forslag til værdi	Menu
Fremløbstemperatur	Kedeltemperatur	70 °C	Brugermenü, Kedelindstillinger
Kedel standby temperatur	Nedlukningshysterese	7 °C	Installatørmenü, Kedelindstillinger
Varmtvandstemperatur	VV temp. sætpunkt	55 °C	Brugermenü,
Genopvarmning af VV beholder	VV hysterese	5 °C	Anlægsindstillinger, VV indstillinger
Prioritering af varmt vand	VV pumpe mode	<b>Ingen prioritet</b>	
Sommerdrift	Sommer mode	OFF *)	Brugermenü, Anlægsindstillinger, Sommer
Blandekreds 1 - type	Blandekreds support	Radiatorkreds	Installatørmenü, Anlægsindstillinger, Blandekreds 1 indstil.
Rumtermostat – blandekreds 1	Valg af termostat	ecoSTER T1	
Maksimal temperatur – blandekreds 1	Max. blandekreds temp.	60	
Minimum temperatur – blandekreds 1	Min. blandekreds temp.	30	
Blandekreds 2 – type	Blandekreds support	Gulvvarme	Installatørmenü, Anlægsindstillinger, Blandekreds 2 indstil.
Rumtermostat – blandekreds 2	Valg af termostat	ecoSTER T2	
Maksimal temperatur – blandekreds 2	Max. blandekreds temp.	40	
Minimum temperatur – blandekreds 2	Min. blandekreds temp.	25	

\*) hvis varmtvandskredsen er placeret mellem kedlen og ladekredsen, kan Sommer mode sættes til ON.

I Installatørmenü, Blandekreds 1 og Blandekreds 2, findes parametre for tilpasning til den enkelte blandeventil type (proportionalbånd, integrationskonstant, åbningstid for ventil og dæmpning). For at opnå en optimal drift, vil det være nødvendigt at justere disse parametre i forhold til faktiske værdier. Ved installation med blandekredsmodul fra HS Tarm A/S svarer default indstillingerne hertil.

## 5. Direkte installation med blandekredse (VV beholder tæt på kedel)

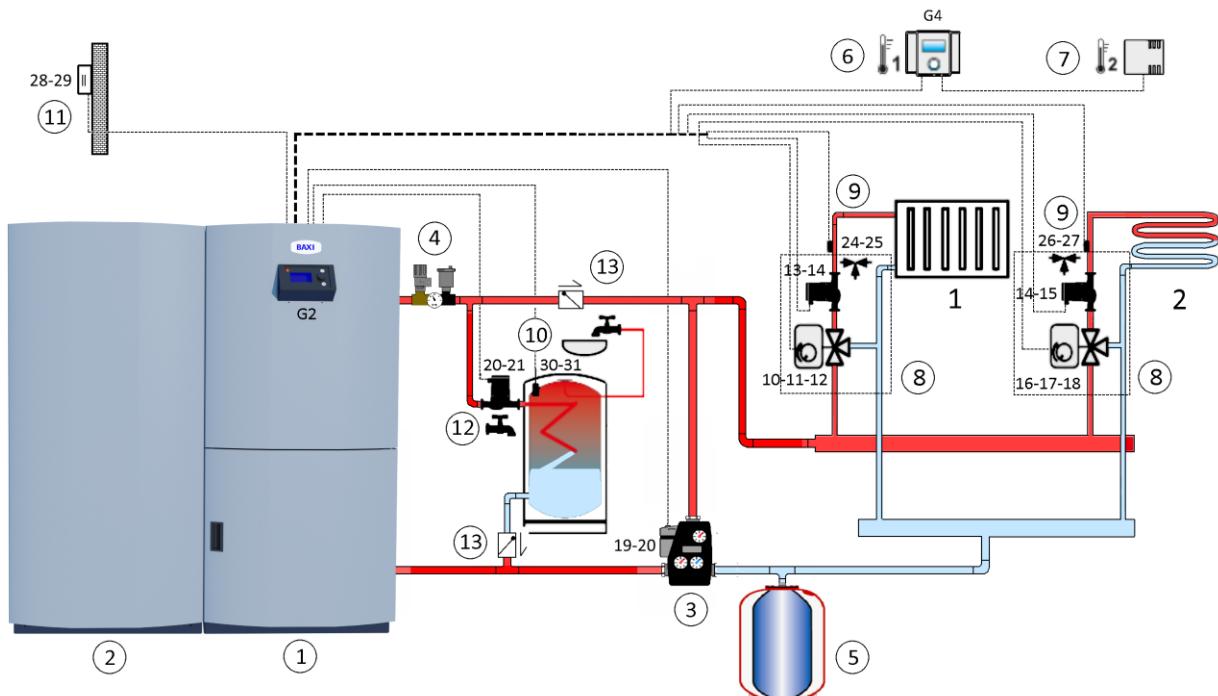

I dette installationsforslag er følgende funktioner udnyttet:

- Vejrkompenseret drift
- Varmtvandsproduktion (prioriteret, styret af prioriteringspumpe).
- 2 blandekredse (her én radiatorkreds og én gulvvarmekreds)
- Individuel rumkompensering af de 2 blandekredse

**Komponenter:**

1. TPK HS35
2. Træpillemagasin
3. Ladekreds (kun nødvendig, hvis der installeres pumper i systemet, som ikke er tilsluttet kedlens styring)
4. Sikkerhedsgruppe (sikkerhedsvendtil, manometer og automatisk udlufter)
5. Ekspansionbeholder (størrelse skal tilpasses det enkelte anlægs volumen)
6. Rumtemmostat og fjernbetjening af styringen (her vist som rumkompensering for radiatorkredsen)
7. Rumtemmostat uden display (indstillinger via (6) eller kedlens display)
8. Blandekredse (motorstyret 3-vejsventil og opumpet sammenbygget i isoleret gruppe)
9. Fremløbsfølere for blandekredse.
10. Varmtvandsføler
11. Udetemperaturføler
12. Pumpe
13. Kontraventil

Kun varmtvandsføleren (10) og udetemperaturføleren (11) følger altid med TPK HS35. Alle andre komponenter er ekstraudstyr.

**Tilslutning af udstyr:**

<b>Udstyr</b>	<b>Kabel</b>	<b>Terminaler</b>	<b>Kommentarer</b>
Net	Monteret v. levering	L, N og jordklemmer	Jordforbindelse skal være etableret.
Kedelpumpe	Monteret v. levering	19, 20 og jordklemme	Pumpen <b>skal</b> være tilsluttet styringen.
Pumpe (brugsvandsprioritering)	3-leder m. jord	20, 21 og jordklemme	-
Brugsvandsføler	Føler m. 4 meter kabel er <b>medleveret</b>	30 og 31	Kablet kan forlænges efter behov.
Pumpe i blandekreds 1	3-leder m. jord	13, 14 og jordklemme	-
Motor på blandeventil 1	3-leder (L <sub>ON</sub> , N, L <sub>OFF</sub> )	10, 11 og 12	-
Fremløbstemperatur blandekreds 1	Føler m. 10 meter kabel er <b>tilkøb</b>	24 og 25	Kablet kan forlænges efter behov.
Pumpe i blandekreds 2	3-leder m. jord	14, 15 og jordklemme	-
Motor på blandeventil 2	3-leder (L <sub>ON</sub> , N, L <sub>OFF</sub> )	16, 17 og 18	-
Fremløbstemperatur blandekreds 2	Føler m. 10 meter kabel er <b>tilkøb</b>	26 og 27	Kablet kan forlænges efter behov.
Udetemperatur	Udeføler uden kabel er <b>medleveret</b>	28 og 29	Tilsluttes styringen med 2-leder kabel.
Rumtermostat blandekreds 1/ Fjernaflæsning ecoSTER200	4-leder min. 0,5 mm <sup>2</sup>	G4	Kablet må maks. være 30 meter langt – undgå samføring med 230 VAC.
Rumtermostat blandekreds 2	2-leder min. 0,5 mm <sup>2</sup>	Terminal 9 og 10 i <b>ecoSTER200</b> .	Kablet må maks. være 20 meter langt – undgå samføring med 230 VAC.

Alle terminaler (undtagen ecoSTER200 terminaler) refererer til styringens terminalnumre og –navne.  
Se eldiagrammet i kapitel 5.

For ecoSTER200 henvises til dennes manual.

**Aktivering af funktioner i Konfigurations-menuen**


<b>Funktion</b>	<b>Parameter</b>	<b>Forslag til værdi</b>	<b>Menu</b>
Varmt vand	Aktivering af varmt vand	ON	Installatørmenu, Konfiguration
	Prioritet varmt vand	<b>ON</b>	Installatørmenu, Konfiguration
Blandekreds 1	Blandekreds funktion	Radiator ON	Installatørmenu, Konfiguration
Outputs 15-18	Outputs 15-18 mode	Blandekreds 1	Installatørmenu, Konfiguration

**Indstillingsparametre:**

Funktion	Parameter	Forslag til værdi	Menu
Fremløbstemperatur	Kedeltemperatur	70 °C	Brugermenü, Kedelindstillinger
Kedel standby temperatur	Nedlukningshysterese	7 °C	Installatørmenu, Kedelindstillinger
Varmtvandstemperatur	VV temp. sætpunkt	55 °C	Brugermenü,
Genopvarmning af VV beholder	VV hysterese	5 °C	Anlægsindstillinger, VV indstillinger
Prioritering af varmt vand	VV pumpe mode	<b>Prioritet</b>	
Sommerdrift	Sommer mode	AUTO	Brugermenü, Anlægsindstillinger, Sommer
	Sommer mode aktiveringstemperatur	18 °C	Brugermenü, Anlægsindstillinger, Sommer
Blandekreds 1 - type	Blandkreds support	Radiatorkreds	Installatørmenu, Anlægsindstillinger, Blandekreds 1 indstil.
Rumtermostat – blandekreds 1	Valg af termostat	ecoSTER T1	
Maksimal temperatur – blandekreds 1	Max. blandekreds temp.	60	
Minimum temperatur – blandekreds 1	Min. blandekreds temp.	30	
Blandekreds 2 – type	Blandkreds support	Gulvvarme	Installatørmenu, Anlægsindstillinger, Blandekreds 2 indstil.
Rumtermostat – blandekreds 2	Valg af termostat	ecoSTER T2	
Maksimal temperatur – blandekreds 2	Max. blandekreds temp.	40	
Minimum temperatur – blandekreds 2	Min. blandekreds temp.	25	

I Installatørmenu, Blandkreds 1 og Blandekreds 2, findes parametre for tilpasning til den enkelte blandeventil type (proportionalbånd, integrationskonstant, åbningstid for ventil og dæmpning). For at opnå en optimal drift, vil det være nødvendigt at justere disse parametre i forhold til faktiske værdier. Ved installation med blandekredsmodul fra HS Tarm A/S svarer default indstillingerne hertil.

## 6. Installation af indirekte kreds med lagertank

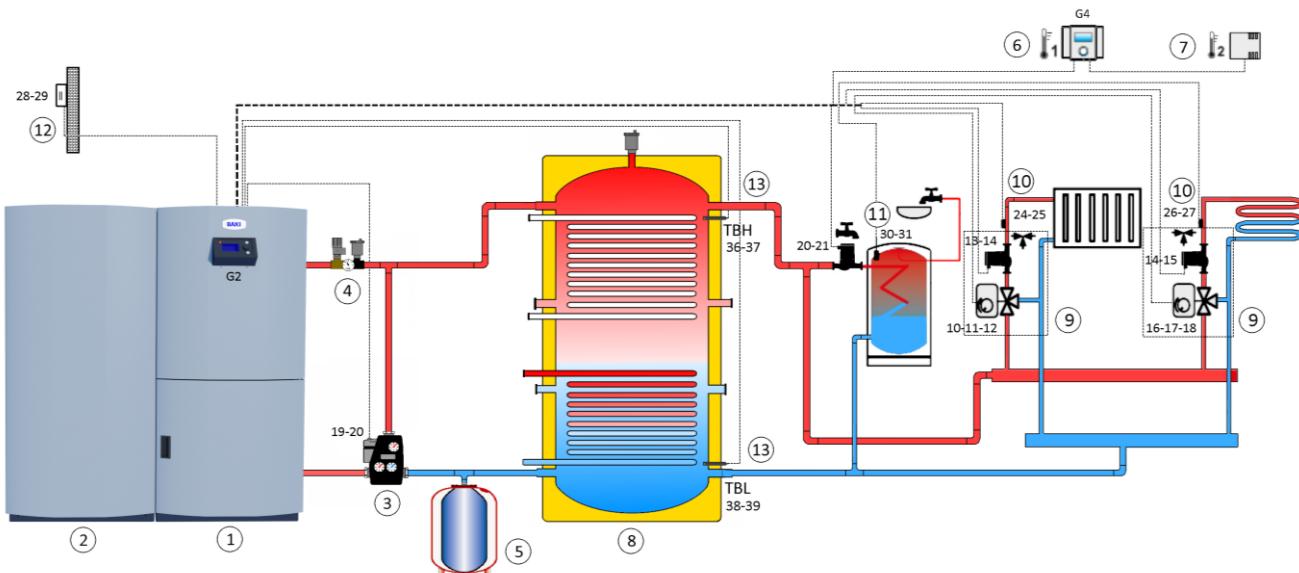

I dette installationsforslag er følgende funktioner udnyttet:

- Vejrkompenseret drift
- Varmtvandsproduktion
- 2 blandekredse (her én radiatorkreds og én gulvvarmekreds)
- Individuel rumkompensering af de 2 blandekredse
- Lagertanksstyring

Anlæget kan med fordel kombineres med et solar anlæg, idet lagertanken er forberedt for dette.

### Komponenter:

- 1 TPK HS35
- 2 Træpillemagasin
- 3 Ladekreds (skal anvendes, hvis installation med lagertank)
- 4 Sikkerhedsgruppe (sikkerhedsventil, manometer og automatisk udluftter)
- 5 Ekspansionbeholder (størrelse skal tilpasses det enkelte anlægs volumen)
- 6 Rumtermostat og fjernbetjening af styringen (her vist som rumkompensering for radiatorkredsen)
- 7 Rumtermostat uden display (indstillinger via (6) eller kedlens display)
- 8 Lagertank type OS
- 9 Blandekredse (motorstyret 3-vejsventil og pumpe sammenbygget i isoleret gruppe)
- 10 Frem løbsfølere for blandekredse.
- 11 Varmtvandsføler
- 12 Udetemperaturføler
- 13 Lagertanksfølere

Kun varmtvandsføleren (11) og udetemperaturføleren (12) følger altid med TPK HS35. Alle andre komponenter er ekstraudstyr.

**Tilslutning af udstyr:**

<b>Udstyr</b>	<b>Kabel</b>	<b>Terminaler</b>	<b>Kommentarer</b>
Net	Monteret v. levering	L, N og jordklemmer	Jordforbindelse skal være etableret.
Kedelpumpe	Monteret v. levering	19, 20 og jordklemme	Pumpen <b>skal</b> være tilsluttet styringen.
Brugsvandspumpe	3-leder m. jord	20, 21 og jordklemme	-
Brugsvandsføler	Føler m. 4 meter kabel er <b>medleveret</b>	30 og 31	Kablet kan forlænges efter behov.
Pumpe i blandekreds 1	3-leder m. jord	13, 14 og jordklemme	-
Motor på blandeventil 1	3-leder (L <sub>ON</sub> , N, L <sub>OFF</sub> )	10, 11 og 12	-
Fremløbstemperatur blandekreds 1	Føler m. 10 meter kabel er <b>tilkøb</b>	24 og 25	Kablet kan forlænges efter behov.
Pumpe i blandekreds 2	3-leder m. jord	14, 15 og jordklemme	-
Motor på blandeventil 2	3-leder (L <sub>ON</sub> , N, L <sub>OFF</sub> )	16, 17 og 18	-
Fremløbstemperatur blandekreds 2	Føler m. 10 meter kabel er <b>tilkøb</b>	26 og 27	Kablet kan forlænges efter behov.
Udetemperatur	Udeføler uden kabel er <b>medleveret</b>	28 og 29	Tilsluttes styringen med 2-leder kabel.
Rumtermostat blandekreds 1/ Fjernaflæsning ecoSTER200	4-leder min. 0,5 mm <sup>2</sup>	G4	Kablet må maks. være 30 meter langt – undgå samføring med 230 VAC.
Rumtermostat blandekreds 2	2-leder min. 0,5 mm <sup>2</sup>	Terminal 9 og 10 i <b>ecoSTER200</b> .	Kablet må maks. være 20 meter langt – undgå samføring med 230 VAC.
Lagertankstempratur - top	Føler m. 10 meter kabel er <b>tilkøb</b>	36 og 37	Kablet kan forlænges efter behov.
Lagertankstempratur - bund	Føler m. 10 meter kabel er <b>tilkøb</b>	38 og 39	Kablet kan forlænges efter behov.

Alle terminaler (undtagen ecoSTER200 terminaler) refererer til styringens terminalnumre og –navne.

Se eldiagrammet i kapitel 4.

For ecoSTER200 henvises til dennes manual.

**Aktivering af funktioner i Konfigurations-menuen**


<b>Funktion</b>	<b>Parameter</b>	<b>Forslag til værdi</b>	<b>Menu</b>
Varmt vand	Aktivering af varmt vand	ON	Installatørmenu, Konfiguration
	Prioritet varmt vand	ON	Installatørmenu, Konfiguration
Blandekreds 1	Blandekreds funktion	Radiator ON	Installatørmenu, Konfiguration
Outputs 15-18	Outputs 15-18 mode	Blandekreds 1	Installatørmenu, Konfiguration
Lagertank	Aktiver	ON	Installatørmenu, Konfiguration
	Stop-føler	Nederste	Installatørmenu, Konfiguration

**Indstillingsparametre:**

Funktion	Parameter	Forslag til værdi	Menu
Fremløbstemperatur	Kedeltemperatur	75 °C	Brugermenü, Kedelindstillinger
Kedel standby temperatur	Nedlukningshysterese	7 °C	Installatørmenü, Kedelindstillinger
Skift høj til lav ydelse	Plus hysterese	3 °C	Brugermenü,
Skift lav til høj ydelse	Minus hysterese	1 °C	Kedelindstillinger
Varmtvandstemperatur	VV temp. sætpunkt	55 °C	Brugermenü,
Genopvarmning af VV beholder	VV hysterese	5 °C	Anlægsindstillinger, VV indstillinger
Prioritering af varmt vand	VV pumpe mode	Ingen prioritet	
Sommerdrift	Sommer mode	ON	Brugermenü, Anlægsindstillinger, Sommer
Blandekreds 1 - type	Blandekreds support	Radiatorkreds	Installatørmenü,
Rumtermostat – blandekreds 1	Valg af termostat	ecoSTER T1	Anlægsindstillinger, Blandekreds 1 indstil.
Maksimal temperatur – blandekreds 1	Max. blandekreds temp.	60	
Minimum temperatur – blandekreds 1	Min. blandekreds temp.	30	
Blandekreds 2 – type	Blandekreds support	Gulvvarme	Installatørmenü,
Rumtermostat – blandekreds 2	Valg af termostat	ecoSTER T2	Anlægsindstillinger, Blandekreds 2 indstil.
Maksimal temperatur – blandekreds 2	Max. blandekreds temp.	40	
Minimum temperatur – blandekreds 2	Min. blandekreds temp.	25	
Aktivering af lagertanksfunktion	Lagertanksfunktion	ON	Installatørmenü, Anlægsindstillinger, Lagertanksindstillinger.
Start temperatur ved føler TBH	Start temperatur	60	Brugermenü, Lagertank.
Stop temperatur ved føler TBL	Stop temperatur	73	

I Installatørmenü, Blandekreds 1 og Blandekreds 2, findes parametre for tilpasning til den enkelte blandeventil type (proportionalbånd, integrationskonstant, åbningstid for ventil og dæmpning). For at opnå en optimal drift, vil det være nødvendigt at justere disse parametre i forhold til faktiske værdier. Ved installation med blandekredsmodul fra HS Tarm A/S svarer default indstillingerne hertil.

## 7. Eldiagram

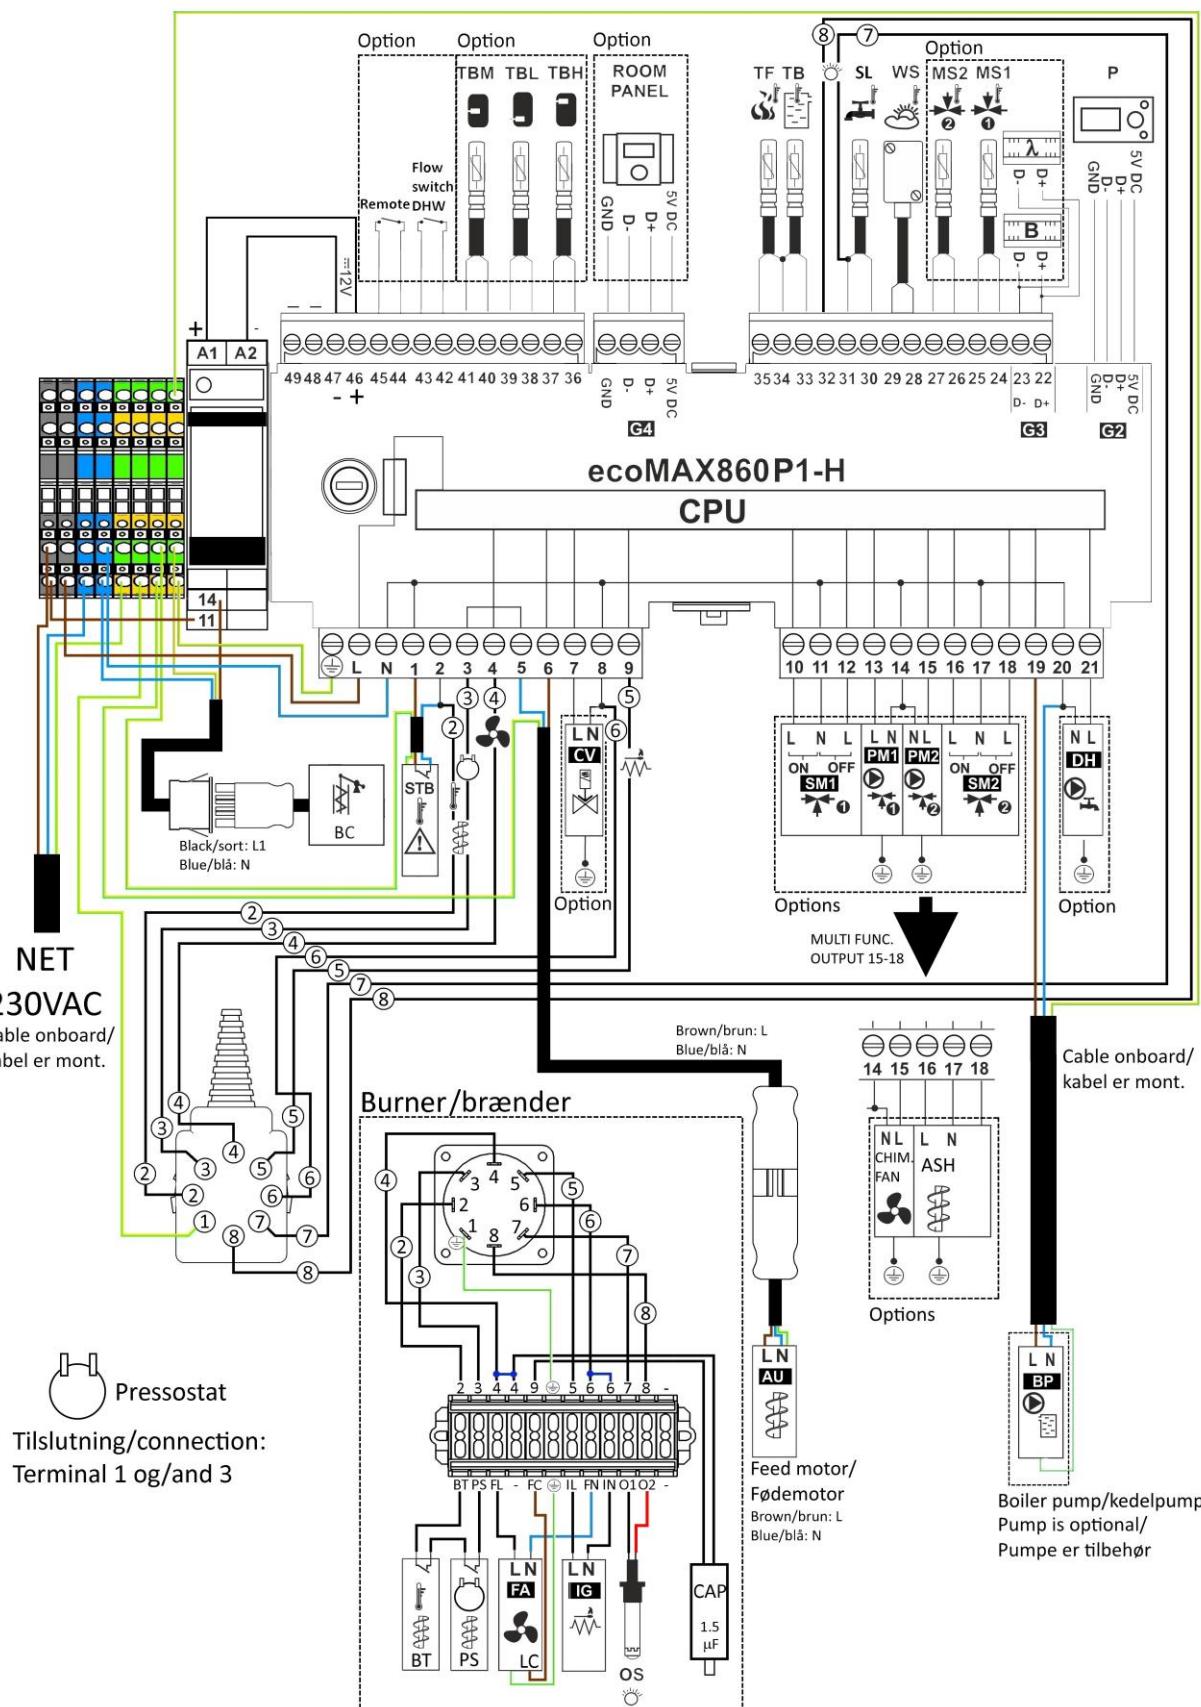

**Forklaring af forkortelser:**

AU	<b>Auger</b>	Fødesystem motor
BC	<b>Boiler Cleaning</b>	Røgrørrensning
BP	<b>Boiler pump</b>	Kedelpumpe
BT	<b>Burner temperature</b>	Tilbagebrandssikring (termostat)
CAP	<b>Capacitor</b>	Kondensator
CV	<b>Compressor valve</b>	Trykluftsventil
DH	<b>Domestic hot water</b>	VV pumpe
FA	<b>Fan</b>	Blæser
IG	<b>Igniter</b>	Tændelement
MS1	Mixer sensor 1	Temperatur blandekreds 1
MS2	Mixer sensor 2	Temperatur blandekreds 2
OS	-	Lyssensor
PM1	<b>Pump mixer 1</b>	Pumpe blandekreds 1
PM2	<b>Pump mixer 2</b>	Pumpe blandekreds 2
PS	<b>Pressure switch</b>	Trykswitch
SL	-	VV temperatur
SM1	<b>System mixer 1</b>	Blandeventil kreds 1
SM2	<b>System mixer 2</b>	Blandeventil kreds 2
STB	<b>Sicherheitstemperaturbegrenzer</b>	Overkogstermostat
TB	<b>Temperature boiler</b>	Kedeltemperatur
TBH	<b>Temperature buffer high</b>	Tempertur lagertank top
TBL	<b>Temperature buffer low</b>	Temperatur lagertank bund
TBM	<b>Temperature buffer middle</b>	Temperatur lagertank midt
TF	<b>Temperature flue gas</b>	Røggastemperatur
WS	<b>Whether sensor</b>	Udetemperatursensor
CHIM FAN	Chimney fan	Ekstra blæser – skorsten
ASH	Ash removal motor	Askeudtag - motor

For opkobling og tilpasning af ekstraudstyr henvises til de individuelle manualer for disse.



## ANLÆGSMANUAL

TPK HS35 22-11-2021

Side 19

NOTATER:

Rev. 01/221121

