
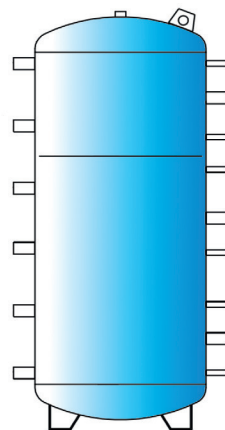


LAGERTANK - O

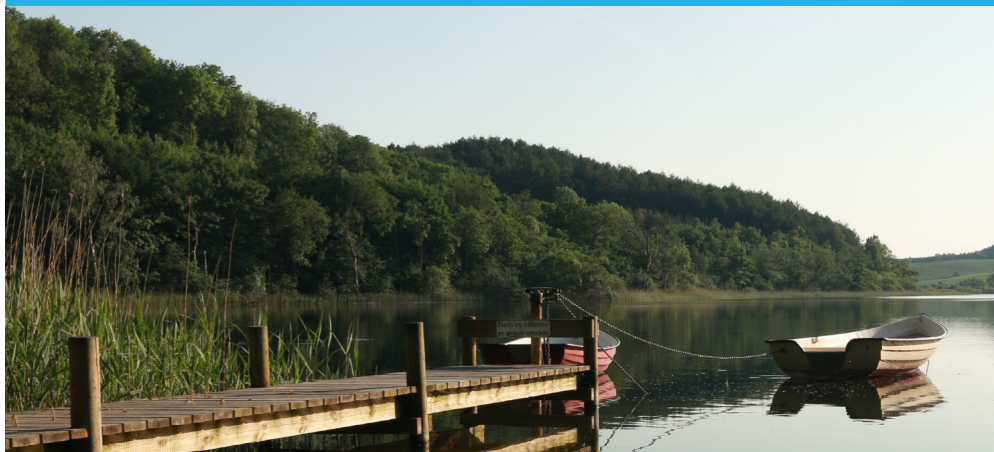

Data	800-O	1000-O	1500-O
Volumen	760 liter	900 liter	1390 liter
Højde m/u isolering [mm]	1835/1910 mm	2015/2090 mm	2030/2110 mm
Diameter m/u isolering [mm]	790/990 mm	790/990 mm	1000/1200 mm
Kiphøjde (uden isolering)	1900 mm	2100 mm	2150 mm
Vægt tom [kg]	300 kg	320 kg	380 kg


Lagertanken O er beregnet til anlægsvand, altså en tank som anvendes til centralvarmevand. Tanken anvendes som energilager, typisk sammen med en brændekedel, men kan lige så vel benyttes sammen med en træpillekedel eller en større varmepumpe, hvor der enten ønskes lange driftstider, eller hvor anlæggets drift giver høje behov på bestemte tider af døgnet. Tanken er udstyret med flere studse i forskellige størrelser, og kan dermed også indgå i mere komplicerede anlæg, f.eks. anlæg med flere varmekilder (hybridanlæg).

O-Tanken anvendes også typisk sammen med andre lagertanke, f.eks. 2 stk. O-1500 tanke hvor pladsforholdene ikke tillader én større tank, men hvor anlægget kræver et større lagervolumen. Tanken leveres med en 100 mm tyk skumgummi isolering, der er beklædt med en udvendig liner i plastmateriale. Den kraftige isolering sikrer et begrænset varmetab og den udvendige liner er tillige nem at renholde. Lagertankene type O er udstyret med 9 stk. 1½" muffe og 6 stk. ½" muffe. Herudover er der 6 udvendige klemmer for montage af temperaturfølere.





www.hstarm.dk/find-installatoer

Lagertank type-O	VVS. nr	BX. nr
800-O	34.6262.890	812036
1000-O	34.6262.190	812079
1500-O	34.6262.290	812078



LAGERTANK - BS

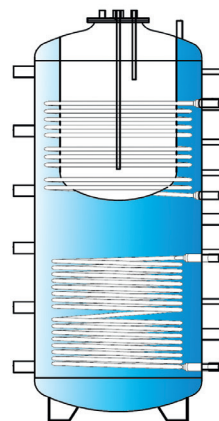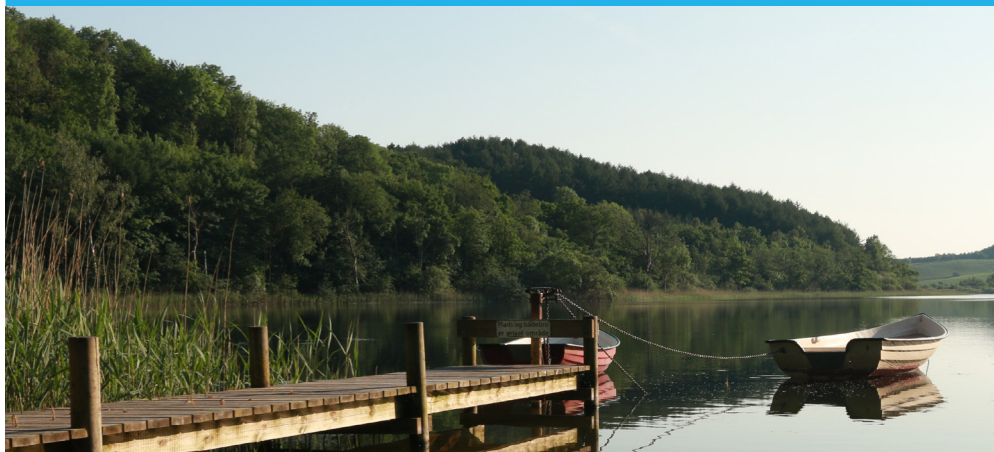

Data	800-BS	1000-BS
Volumen - centralvarme	800 liter	710 liter
Volumen - brugsvand	190 liter	190 liter
Højde m/u isolering [mm]	1835/1910 mm	2025/2090 mm
Diameter m/u isolering [mm]	790/990 mm	790/990 mm
Kiphøjde (uden isolering)	1900 mm	2100 mm
Vægt tom [kg]	300 kg	320 kg
Hedeflade øverste spiral	2 m ²	2 m ²
Hedeflade nederste spiral	3 m ²	3 m ²

Lagertanken BS er en kombination af lager for anlægsvand og brugsvand. Brugsvandstanken er neddykket i anlægsvandet og brugsvandet opvarmes gennem brugsvandstankens overflade af anlægsvandet. Brugsvandstanken er på hele 180 liter - rigeligt for de fleste installationer, idet det store udvendige varmelager omkring beholderen sikrer et kontinuert tilskud af energi til tanken. BS er også udstyret med 2 separate spiraler, der f.eks. kan anvendes til opkobling sammen med et solaranlæg. Lagertanken anvendes ofte sammen med tanke af type O, hvor der er brug for et større energilager af anlægsvand. På denne måde kan der også etableres mere avancerede strategier for lagring af energien.

Tanken leveres med en 100 mm tyk skumgummi isolering, der er beklædt med en udvendig liner i plastmateriale. Den kraftige isolering sikrer et begrænset varmetab og den udvendige liner er tillige nem at renholde. Lagertankene type BS er udstyret med 9 stk. 1½" muffers og 6 stk. ½" muffers. Tilslutning til spiraler: 1" Herudover er der 6 udvendige klemmer for montage af temperaturfølere. Brugsvandsbeholderen er udstyret med cirkulationsstuds.



www.hstarm.dk/find-installatoer

Lagertank type-O	VVS. nr	BX. nr
800-BS	34.6262.892	812087
1000-BS	34.6262.192	812088