

# Quick guide RGI Fjenbetjening

15-06-2018


# BAXI

Anbefalede indstillinger for Radiator  
og gulvvarme WHBK Gaskedler  
Parameter og service info kan kun ændres eller vises  
med RGI fjenbetjening QAA73



For adgang til installatør menu.


Tryk Samtidig prg. „pil op" & „pil ned" i 5 sek. Slip når der vises „OF 725" i Display

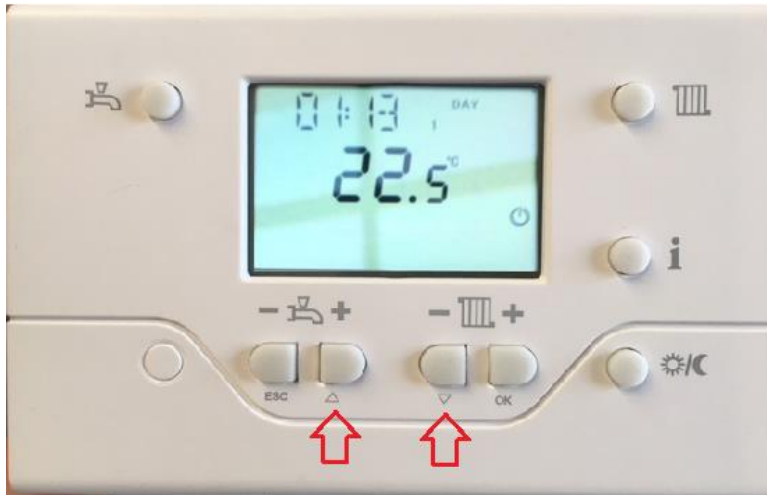

Tryk på „i" 5 sek. Slip når der vises „USR" i display



Tryk 1 gang på „pil ned" efter her vises „INST" i display (installatør menu)

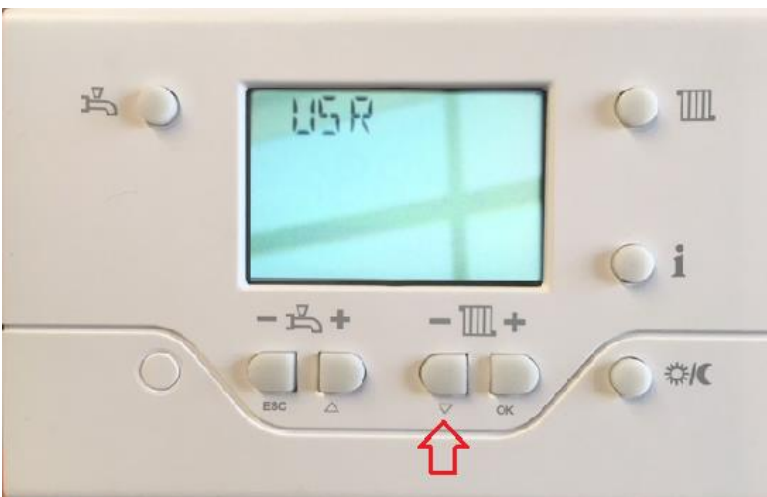

# Quick guide RGI Fjenbetjening

15-06-2018

# BAXI


Anbefalede indstillinger for Radiator  
og gulvvarme WHBK Gaskedler  
Parameter og service info kan kun ændres eller vises  
med RGI fjenbetjening QAA73



Vælg „INST" (installatør menu) ved at trykke på „OK"



I displayet vises der nu „OF 504"

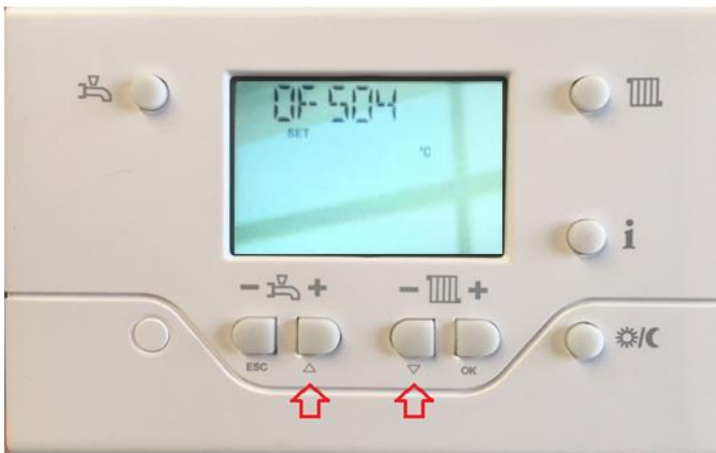

Med prg-tasterne „pil op" & „pil ned" findes det prg.nr. som man ønsker, tryk på OK-knap så vil det valgte prg.nr. blinke og det er muligt at ændre indstilling. Gem ny indstilling ved at trykke på OK-knap.

Forlad INST-menu ved at trykke på „ESC"

Nu er de ændringer der er lavet gemt i LMU-print programmering. Ændringerne vil også være aktive efter demontering af RGI fjenbetjening

WHBK 22/24

WHBS 14

Prg.nr.	Prg. Tekst	Funktion	Anbefalede indstilling Radiator	Anbefalede indstilling Direkte Gulvvarme
504	TkSmax	Maks. Fremsløbs temp. Centralva	55°C	40°C
516	THG	Sommer/Vinter omskifter Temp.		
532	Sth1	Karakteristik stejthed	13	9
688	BMU Parameter	PWM Kedelpumpe minimum	75 eller behov	80

# Quick guide RGI Fjenbetjening

15-06-2018

# BAXI

Anbefalede indstillinger for Radiator  
og gulvvarme WHBK Gaskedler

Parameter og service info kan kun ændres eller vises  
med RGI fjenbetjening QAA73



Med nedenstående tabel kan man reducere Maks ydelsen på centralvarme

**Det er meget vigtigt at når man ændre disse parameter at man er meget opmærksom på at Omdr. Og PWM % er det rigtige**

WHBS 14			WHBS 22 WHBK 22/24		
Ydelse KW	Omdr.	PWM %	Ydelse KW	Omdr.	PWM %
7	2325	23	15	3850	56
8	2650	27	16	4100	60
9	2950	31	17	4350	65
10	3250	35	18	4600	69
11	3575	39	19	4850	73
12	3875	42	20	5100	78
13	4200	46	21	5350	82
14	4500	50	22	5600	86
			23	5850	91
			24	6100	95

Parameter LMU 34	Omdr.	PWM
Centralvarme	536	541